


SCHÉMA N°9

SCHÉMA STANDARD :
TEMPS 1 SECONDE.

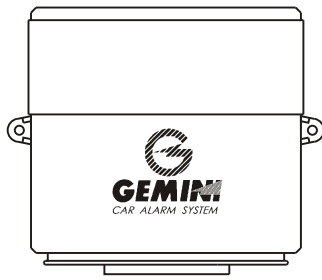

7-10 ON pour centrale 1190.

NOTA(1190): Micro interrupteur relâché (Comfort Négatif).
Micro interrupteur appuyé (Comfort Positif).



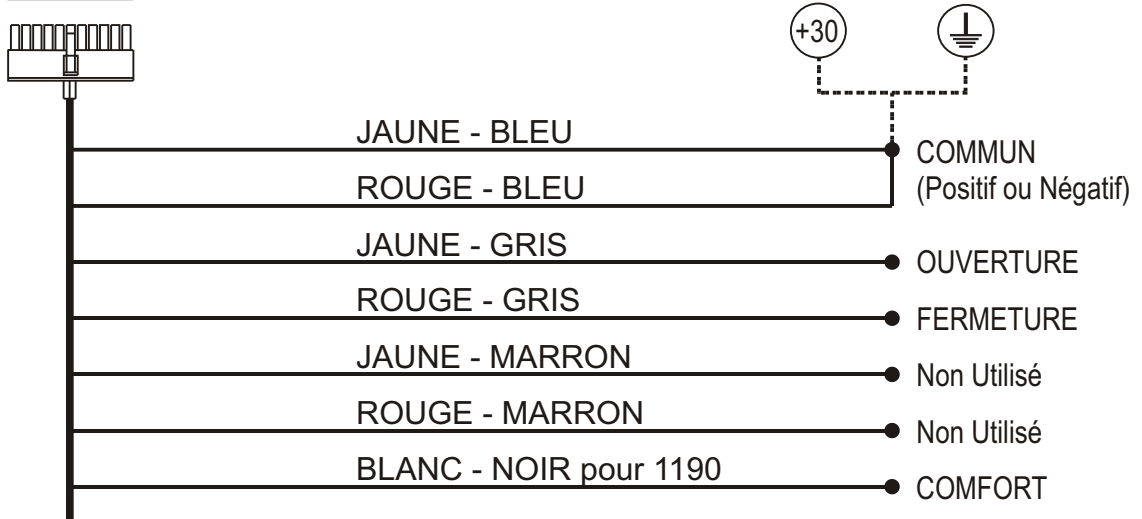



SCHÉMA A 3 FILS : TEMPS
DE FERMETURE 25 SECONDES
D'OUVERTURE 1 SECONDE



1 OFF pour compact 7103



2 OFF - 3 ON pour compact 7203,7300,7350.

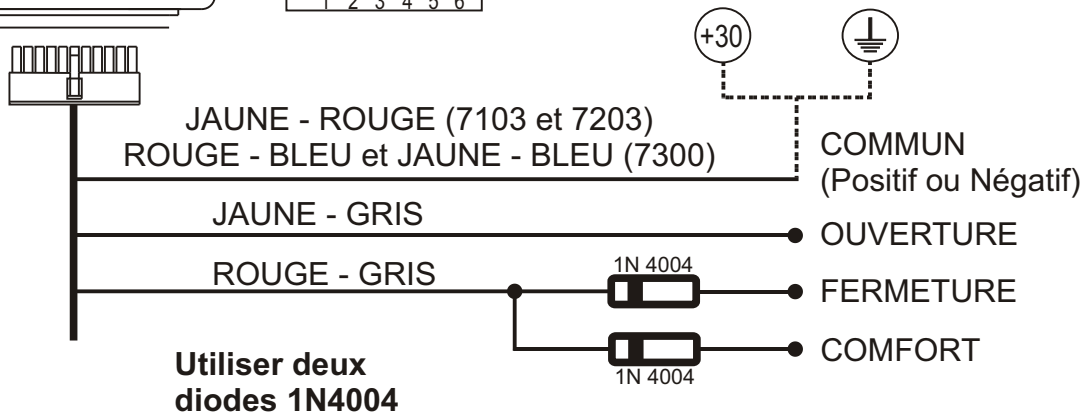

NOTA : les diodes sur le dessin concerne le raccordement de la commande confort en négatif.
Pour la commande positive mettre les diodes avec la bande blanche à l'inverse du dessin.