



SCHÉMA N°24

Branchement des systèmes d'alarme avec commande confort séparé de la fermeture.

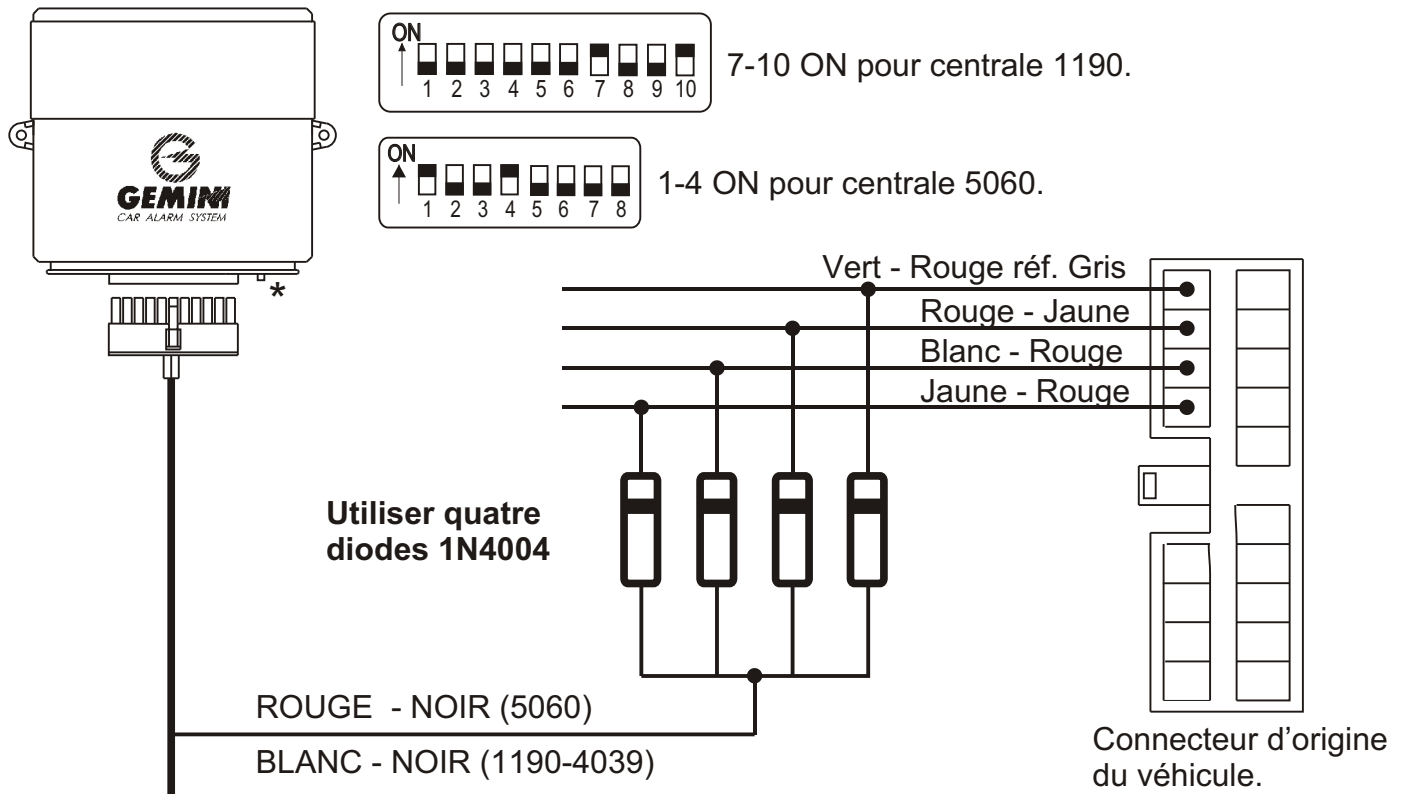

***NOTA :** Pour centrale 1190 o 4039 positionner le dip-switch (confort POSITIVO).

Branchement d'alarme sans la commande confort séparé de la fermeture.

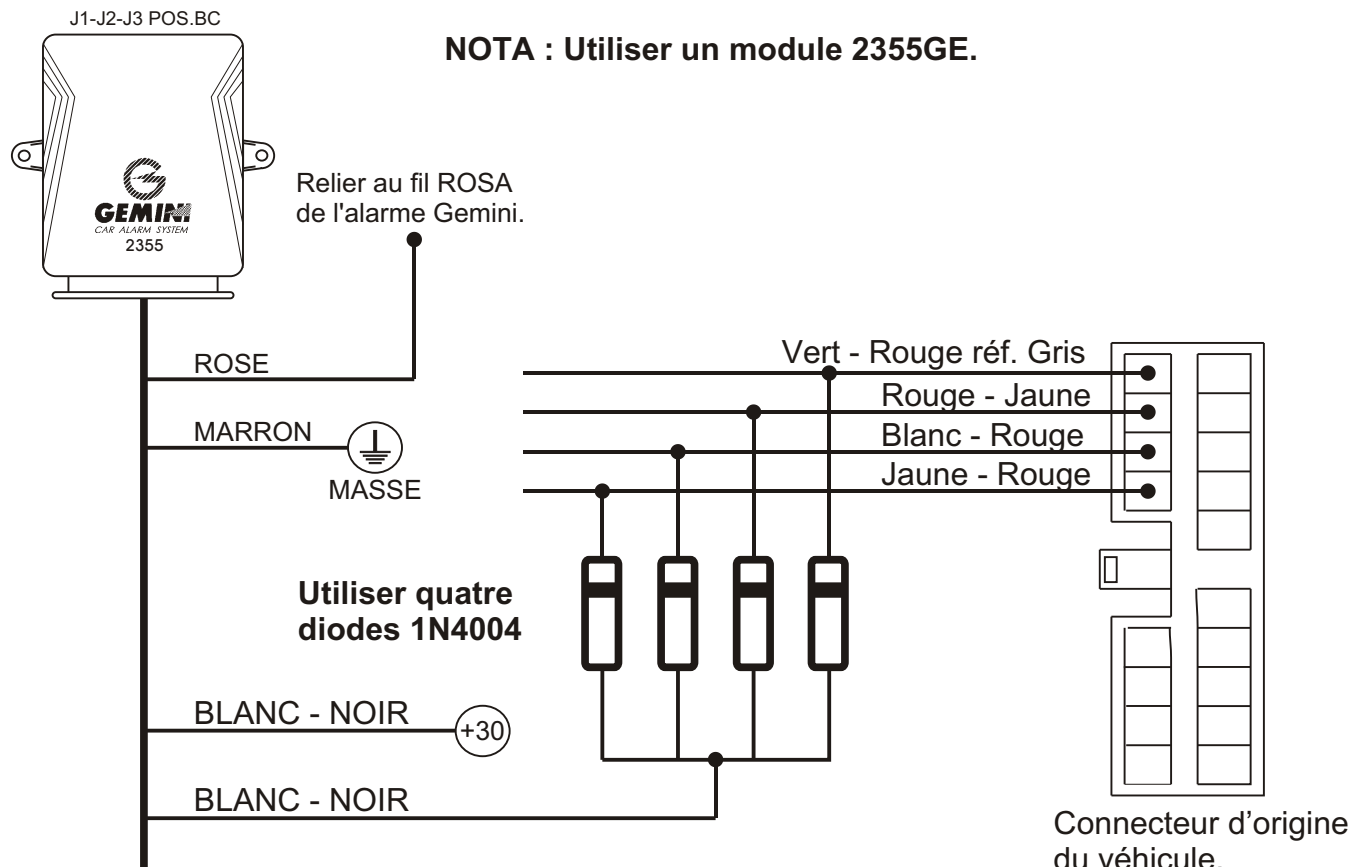

NOTA : Utiliser un module 2355GE.