


SCHÉMA N°28

Branchement des systèmes d'alarme avec commande confort séparé de la fermeture.

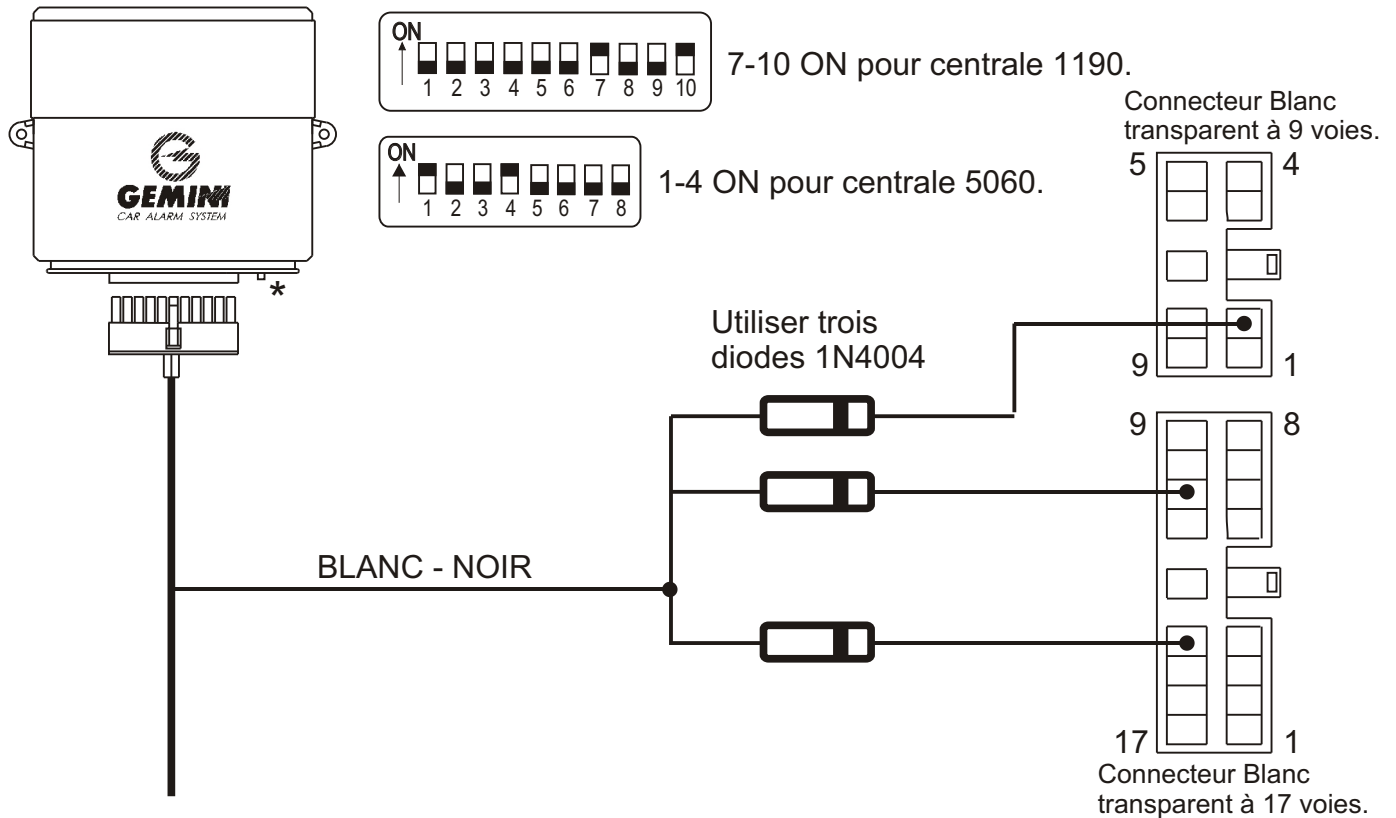

***NOTA :** Pour les centrales 1190 ou 4039 placer (confort NEGATIF).

Branchement des alarmes sans la commande confort séparé de la fermeture.

